

M-30 Vesimittarijärjestelmän keskusyksikkö
LVI 4482 500

E-30 Vesimittarijärjestelmän laajennusyksikkö
LVI 4482 613

T-1 Vesimittarijärjestelmän tiedonsiirtoyksikkö
LVI 4482 619

Huoneistokohtainen M-BUS vesimittari laitekaapelilla (2m)
LVI 4418 013 (KV)
LVI 4438 013 (LV)


Kalvorasia

Väylä käyttää M-BUS protokollaa. Se voidaan kytkeä sarjaan, rinnan tai niiden yhdistelmiin. Napaisuudella ei ole väylän kytkemisessä merkitystä, mutta oikosulkuun sitä ei luonnollisesti saa kytkeä. Kylmä- ja lämminvesimittarit kytketään samaan väylään.

Väyläkaapelina voidaan käyttää esimerkiksi:
KLMA 4x0.8 (suositus)
JAMAK 2x(2+1)x0.5
MMJ 2x1,5N

M-30 keskusyksikkö toimii aina yhden järjestelmän pääyksikkönä ja se pystyy yksin käsittelemään 60 laitetta. Tarvittaessa lisätään E-30 laajennusyksiköitä, jotka kukin tuo mahdollisuuden lisätä 60 laitetta, kuitenkin maksimissaan 240 laitetta yhteen järjestelmään.

T-1 tiedonsiirtoyksikkö toimitetaan mobiiliiliittymän kanssa, joka on voimassa 6kk. Liittymä voidaan siirtää valtakirjalla asiakkaan nimiin. Tiedonsiirtoyksikkö on mahdollista liittää myös kiinteään laajakaistaan (RJ45).

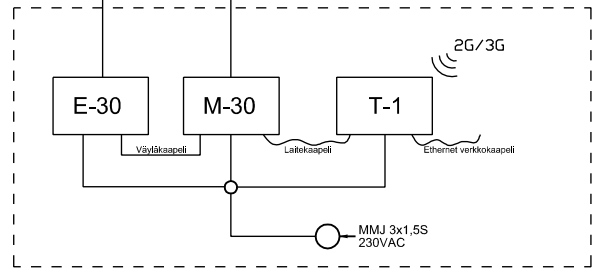

HYDROLINK line



Päiväys	29.09.2017
Suunnittelija	KOKA
Tarkistaja	
Hyväksyjä	

Kohde	
Sisältö	Hydrolink line (ilman huoneistonäyttöjä) Suunnitteluohje

Työnumero	
Piirustusnumero	

Muutos	A
Sivu / Sivuja	1 / 1