



HYDROLINK Wireless

PORRASKÄYTÄVÄ

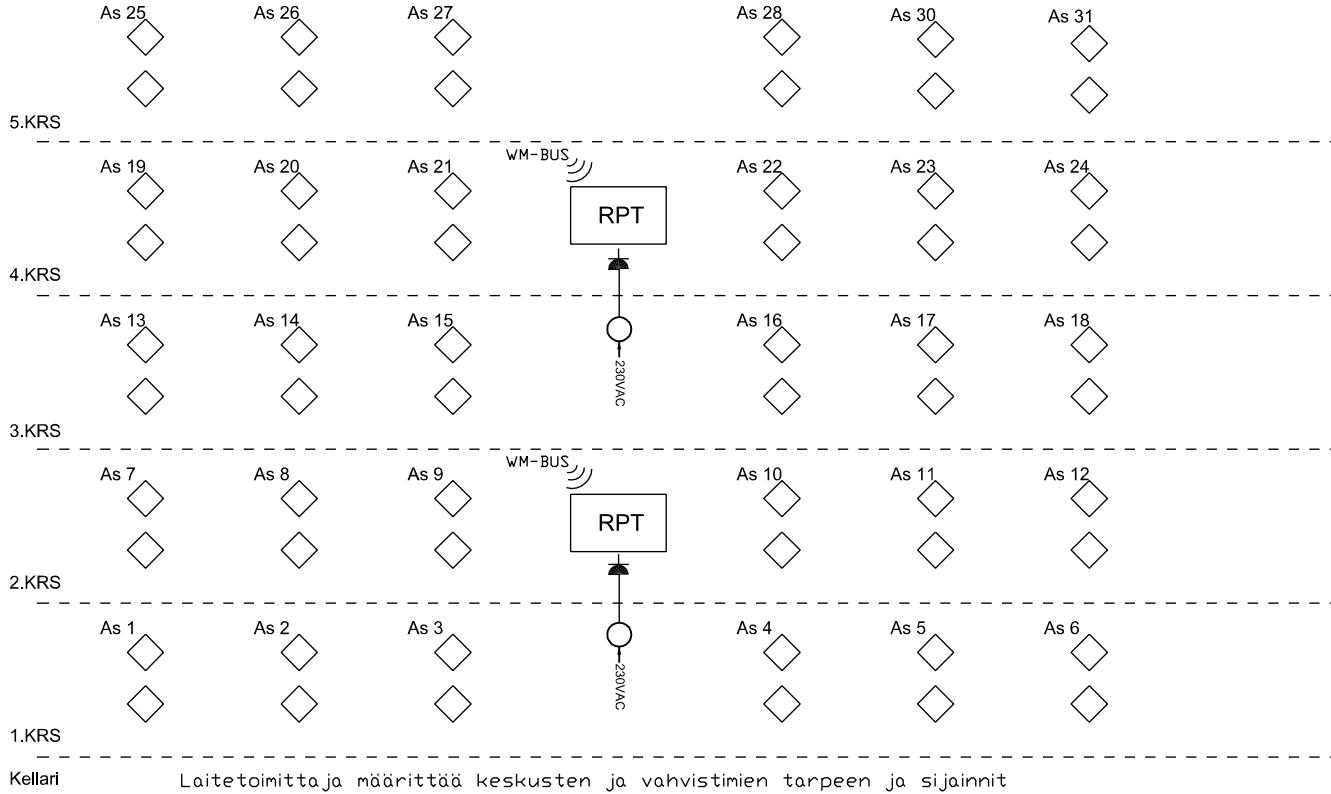

Laitetoimittaja määrittää keskustusten ja vahvistimien tarpeen ja sijainnit

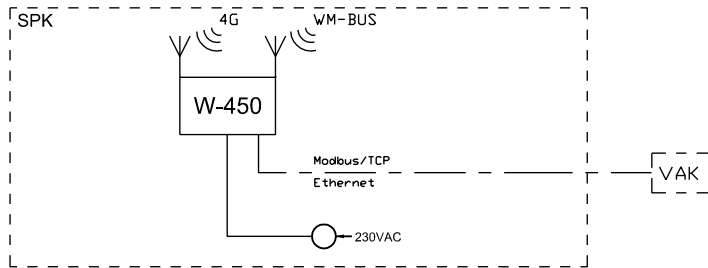

W-450	HYDROLINK W-450 keskusyksikkö Max. 480 laitteelle LVI 4482 634
RPT	HYDROLINK sisävahvistin LVI 4482 622 Pistotulppaliitäntä
RPT-IP67	HYDROLINK ulkovahvistin IP67 LVI 4482 622IP67 Kiinteä sähkönsyöttö

MITTALAITTEET

- ◇ HYDRODIGIT-TX vesimittarit
LVI 4418 028 (KV)
LVI 4438 036 (LV)
- ◇ EM HYDROCAL WM-BUS energiamittari
LVI 4464 500 / 501 / 502
- T AMB Langaton lämpötila- ja kosteusanturi
LVI 4482 635

Järjestelmään voidaan liittää myös:
sähköenergiamittareita (EME-TX)
vuotoanturiliuskoja (LDS-1)

HUONEISTONÄYTÖT

- ◇ WAD WAD-X Langaton huoneistonäyttö pistotulppalla
LVI 4482 650
- ◇ WAD TH WAD-TH Langaton huoneistonäyttö
230V, kojerasia-asennus
LVI 4482 651

ETÄVALVOTUT PALOVAROITTIMET

- ⚡ SD-TX palovaroinn (10v paristo)

HYDROLINK Wireless -vedenmittausjärjestelmän keskusyksikkö on W-450. Siihen voidaan liittää 480 laitetta, mukaanlukien vesimittarit, lämpöanturit, energiamittarit jne. Koka Oy toimittaa W-450 keskusyksikön aina valmiiksi avatun mobiiliiliittymän kanssa. Mobiiliiliittymä on auki 2 kuukauden ajan käyttöönotosta ja taloyhtiö voi helposti jatkaa sen käyttöä tilaamalla liittymän Koka Oy:ltä. W-450 keskusyksikkö voidaan kytkeä myös suoraan kiinteään laajakaistaan, jossa on dynaaminen IP-osoite.

Järjestelmässä ei ole mittari- tai asuntokohtaisia maksuja.

W-450 keskusyksikössä on myös Modbus/TCP-liityntä, jonka kautta kohteen kulutuslukemat voidaan siirtää automaatiojärjestelmään. Lisätietoja liittymästä saa laitetuimittajalta.



Päiväys 29.2.2024
Suunnittelija VNi
Tarkistaja
Hyväksyjä

Kohde

Sisältö
HYDROLINK Wireless
Suunnitteluohje

Työnumero

Muutos

Piirustusnumero

Sivu / Sivuja
1 / 1