


HYDROLINK wireless

PORRASKÄYTÄVÄ



Laitetoimittaja määrittää keskusten ja vahvistimien tarpeen ja sijainnit

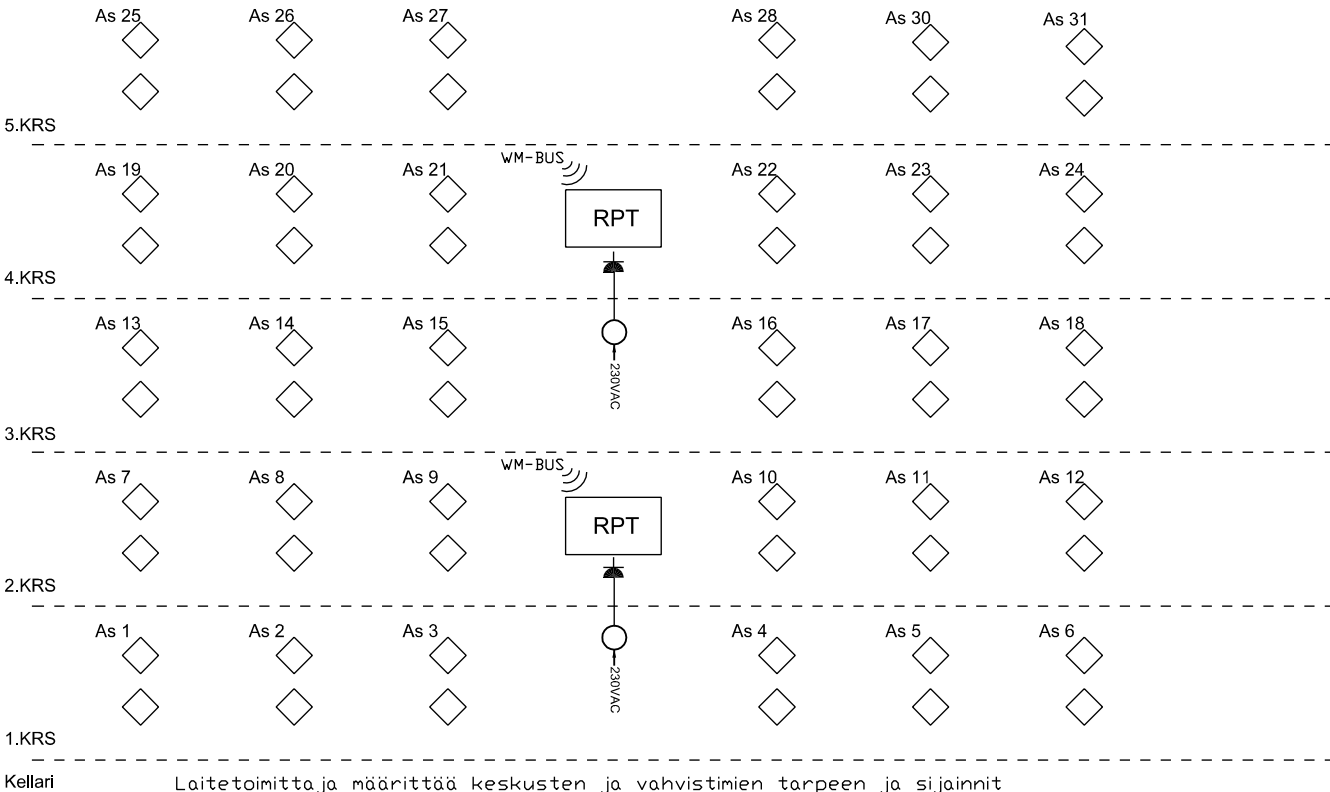


W-450	Hydrolink W-450 keskusyksikkö Max. 480 laitteelle LVI 4482 634
RPT	Hydrolink sisävahvistin LVI 4482 622 Pistotulppaliitäntä
RPT-IP67	Hydrolink ulkovahvistin IP67 LVI 4482 622IP67 Kiinteää sähkönsyöttö
	HYDRODIGIT-TX vesimittarit LVI 4418 028 (KV) LVI 4438 036 (LV)
	Tarvittaessa (lisävarusteet): WAD-X Langaton huoneistonäyttö pistotulppalla LVI 4482 650
	WAD-TH Langaton huoneistonäyttö asennus kojerasian päälle (12VDC suora syöttö tai 230VAC kojerasiaan) LVI 4482 651
	Hydrocal WM-BUS DN15 energiamittari (Lämmitys ja jäähdytys) LVI 4464 501
	AMB Langaton lämpötila- ja kosteusanturi LVI 4482 635

Järjestelmään voidaan liittää myös:
sähköenergiamittareita (EM24)
vuotoanturiliuskoja (LDS-1)

Hydrolink Wireless -vedenmittausjärjestelmän keskusyksikkö on W-450. Siihen voidaan liittää 480 laitetta, mukaanlukien vesimittarit, lämpöanturit, energiamittarit jne. Koka Oy toimittaa W-450 keskusyksikön aina valmiiksi avatun mobiili liittymän kanssa. Mobiili liittymä on auki 2 kuukauden ajan käyttöönotosta ja taloyhtiö voi helposti jatkaa sen käyttöä tilaamalla liittymän Koka Oy:ltä. W-450 keskusyksikkö voidaan kytkeä myös suoraan kiinteään laajakaistaan, jossa on dynaaminen IP-osoite.

W-450 keskusyksikössä on myös Modbus/TCP-liityntä, jonka kautta kohteen kulutuslukemat voidaan siirtää automaatiojärjestelmään. Lisätietoja liittymästä saa laiteoimittajalta.

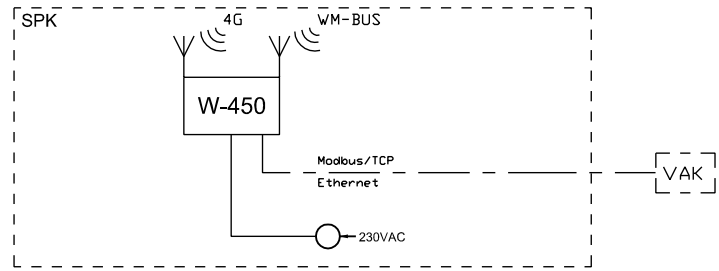

Päiväys	27.2.2023
Suunnittelija	VNi
Tarkistaja	
Hyväksyjä	

Kohde	
Sisältö	Hydrolink wireless Suunnitteluohje

Työnumero	
Piirustusnumero	

Muutos	
Sivu / Sivuja	1 / 1