
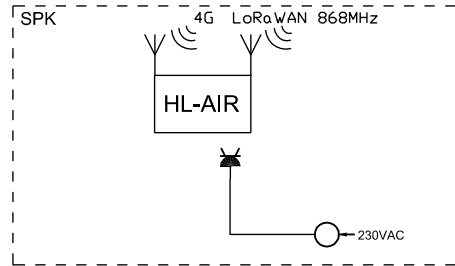



HYDROLINK Air

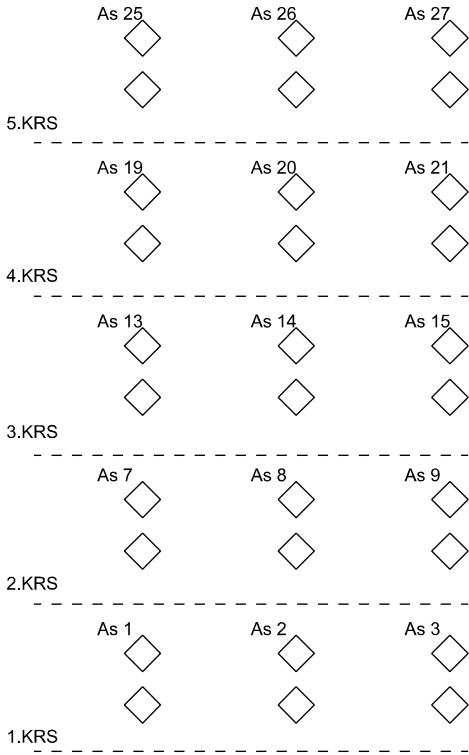

Laitetoimitta ja määrittää keskusyksikön sijainnin

HYDROLINK Air keskusyksikkö tarvitsee 2 pistorasiasia (1kpl tukiaseman PoE-injektorille, 1kpl 4G-modeemille)

Virransyöttö tukiasemalle ethernet-kaapelin kautta (PoE). Tukiasema voidaan asentaa myös ulos, jolloin 4G-modeemin ja tukiaseman välille tarvitaan ethernet-kaapeli, jossa RJ45-liittimet päissä.

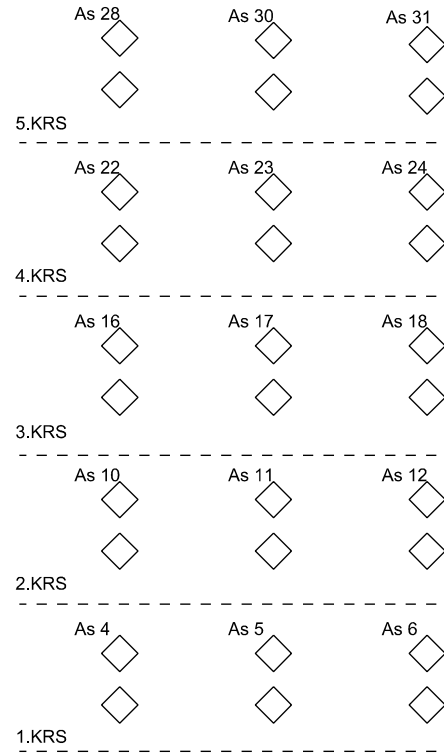

HL-AIR HYDROLINK Air keskusyksikkö
LVI 4482 649

MITTALAITTEET

- HYDRODIGIT-DT vesimittarit
LVI 4418 064 (KV)
LVI 4438 039 (LV)
- EMU Pro II LoRa sähkömittari
S 6702 903
- HYDROCAL LoRa energiamittari
LVI 4464 500 / 501 / 502
- TH-LR Lämpötila- ja kosteusanturi
LVI 4482 652

HUONEISTONÄYTÖT

- WAD-X Langaton huoneistonäyttö (Pöytämalli, pistotulppalla)
LVI 4482 650
- WAD-TH Langaton huoneistonäyttö 230V, kojerasia-asennus
LVI 4482 651

ETÄVALVOTUT PALOVAROITTIMET

- SD-LR 230V palovaroitin
S 7116 500
- SD-LR palovaroitin (10v paristo)

Koka Oy toimittaa HYDROLINK Air keskusyksikön aina valmiiksi avatun mobiiliiliittymän kanssa. Mobiiliiliittymä on avuki 2 kuukauden ajan käyttöönotosta ja taloyhtiö voi helposti jatkaa sen käyttöä tilaamalla liittymän Koka Oy:ltä. Keskusyksikkö voidaan kytkeä myös suoraan kiinteään laajakaistaan, jossa on dynaaminen IP-osoite.

Järjestelmässä ei ole mittari- tai asuntokohtaisia maksuja.



Päiväys	29.2.2024
Suunnittelija	VNi
Tarkistaja	
Hyväksyjä	

Kohde

Sisältö
HYDROLINK Air
Suunnitteluohje

Työnumero

Piirustusnumero

Muutos

Sivu / Sivuja
1 / 1