
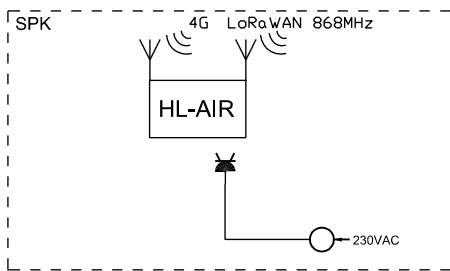



HYDROLINK Air

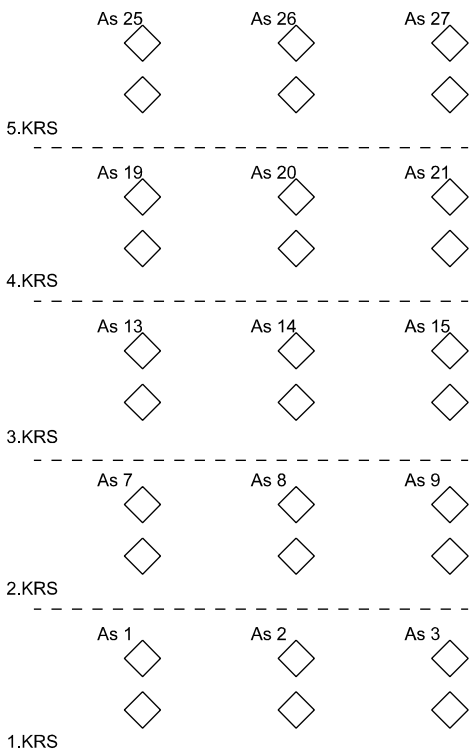

Laitetoimitta ja määrittää keskusyksikön sijainnin

HYDROLINK Air keskusyksikkö tarvitsee 2 pistorasiasia (1kpl tukiaseman PoE-injektorille, 1kpl 4G-modeemille)

Virransyöttö tukiasemalle ethernet-kaapelin kautta (PoE). Tukiasema voidaan asentaa myös ulos, jolloin 4G-modeemin ja tukiaseman välille tarvitaan ethernet-kaapeli, jossa RJ45-liittimet päissä.

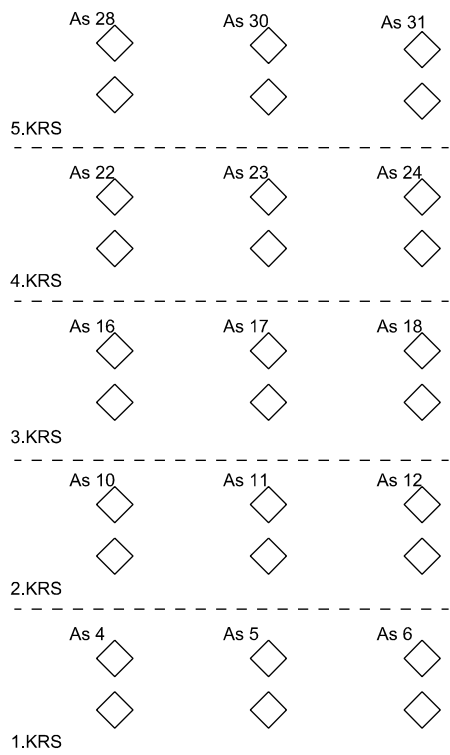

HL-AIR

HYDROLINK Air keskusyksikkö
LVI 4482 649

MITTALAITTEET



HYDRODIGIT-DT vesimittarit
LVI 4418 064 (KV)
LVI 4438 039 (LV)



EMU Pro II LoRa sähkömittari
S 6702 903



HYDROCAL LoRa energiamittari
LVI 4464 500 / 501 / 502



TH-LR Lämpötila- ja kosteusanturi
LVI 4482 652

HUONEISTONÄYTÖT



WAD-X Huoneistonäyttö
(Pöytämalli, pistotulpalla)
LVI 4482 650



WAD-TH Huoneistonäyttö
230V, kojerasia-asennus
LVI 4482 651

ETÄVALVOTUT PALOVAROITTIMET



SD-LR 230V palovaroitin
S 7116 500



SD-LR palovaroitin (10v paristo)

Koka Oy toimittaa HYDROLINK Air keskusyksikön aina valmiiksi avatun mobiili liittymän kanssa. Mobiili liittymä on avuksi 2 kuukauden ajan käyttöönotosta ja taloyhtiö voi helposti jatkaa sen käyttöä tilaamalla liittymän Koka Oy:ltä. Keskusyksikkö voidaan kytkeä myös suoraan kiinteään laajakaistaan, jossa on dynaaminen IP-osoite.

Järjestelmässä ei ole mittari- tai asuntokohtaisia maksuja.



Päiväys	28.10.2024
Suunnittelija	VNi
Tarkistaja	
Hyväksyjä	

Kohde	
-------	--

Sisältö	HYDROLINK Air Suunnitteluohje
---------	-------------------------------

Työnumero	
Piirustusnumero	

Muutos	
Sivu / Sivuja	1 / 1