


HYDROLINK line

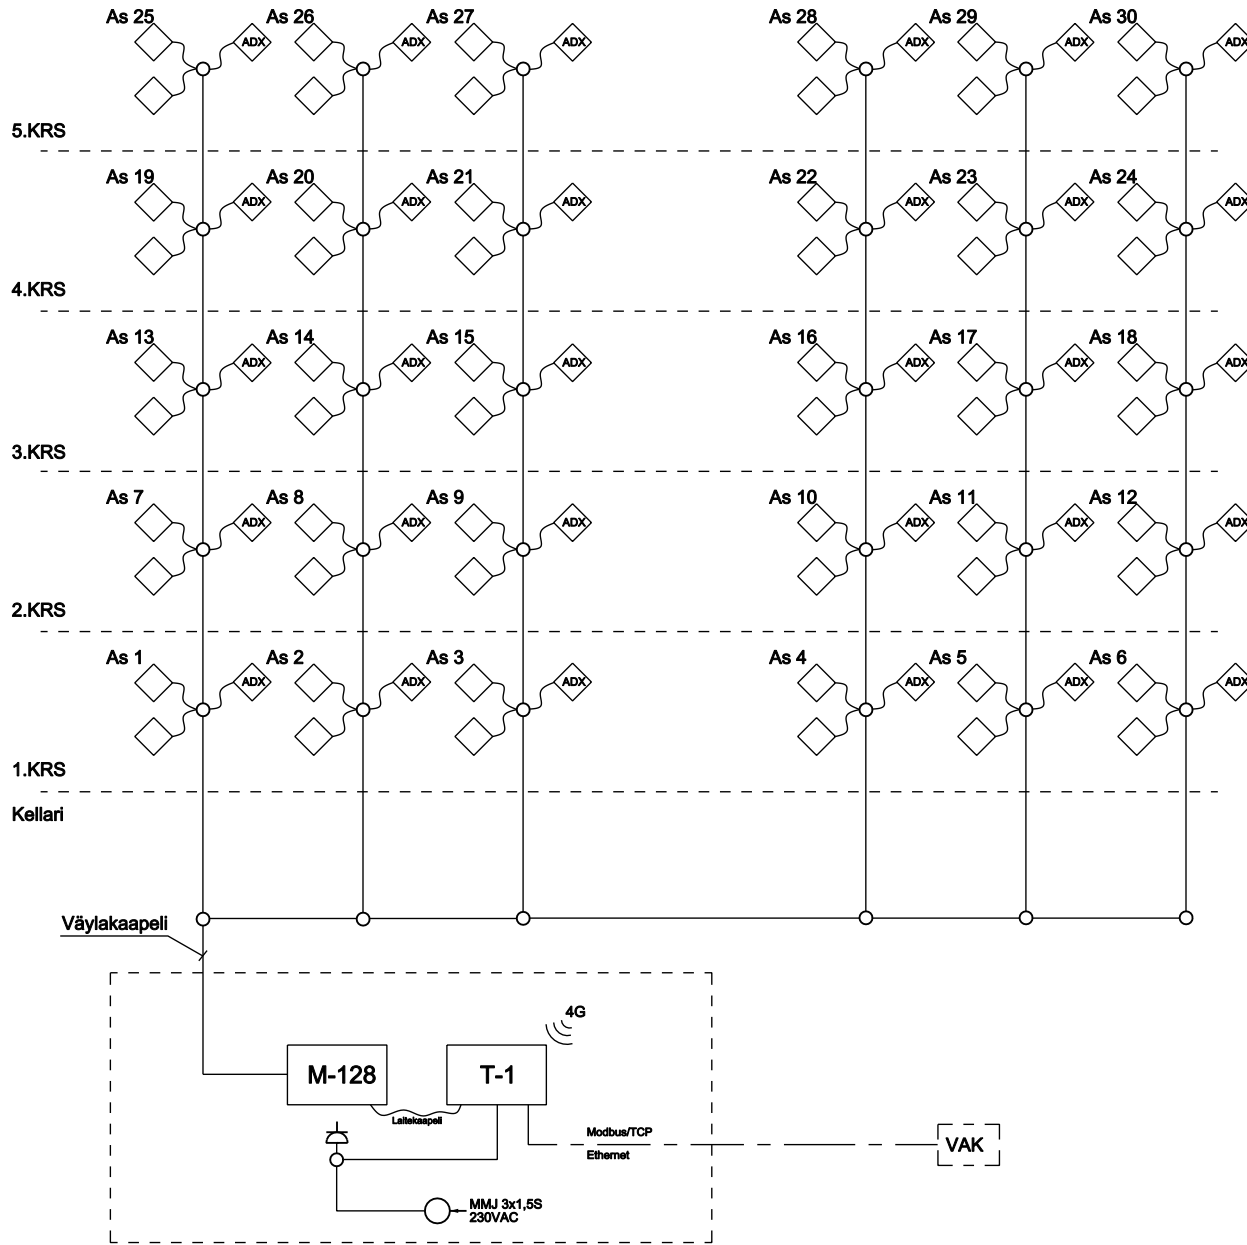

- M-64** HYDROLINK M-64 keskusyksikkö (max. 64 laitetta)
LVI 4482 631
 - M-128** HYDROLINK M-128 keskusyksikkö (max. 128 laitetta)
LVI 4482 632
 - M-250** HYDROLINK M-250 keskusyksikkö (max. 250 laitetta)
LVI 4482 633
 - T-1** HYDROLINK T-1 tiedonsiirtoyksikkö
LVI 4482 619
- HYDRUS-RFM vesimittari (1,5m liitäntäjohdolla)
LVI 4418 128 (KV)
LVI 4438 076 (LV)
 - Huoneistonäyttö AD-X
Asennus kojerasiaan tai pinta-asennuksena
LVI 4482 600
 - HYDROSONIS-ULC DN15 energiamittari (M-bus)
LVI 4464 505 (Qmax 3m3)
 - Kalvorasia
- Järjestelmään voidaan liittää myös sähköenergiamittareita (EMU Pro II M-Bus)

Väyliä käyttää M-BUS protokollaa. Se voidaan kytkeä sarjaan, rinnan tai niiden yhdistelmiin. Napaisuudella ei ole väylän kytkennässä merkitystä, mutta oikosulkuun sitä ei luonnollisesti saa kytkeä. Kylmä- ja lämminvesimittarit, energiamittarit sekä huoneistonäytöt kytketään samaan väylään.

Väyläkaapelina voidaan käyttää:
KLMA 4x0,8+0,8
JAMAK 2x(2+1)+0,5
NOMAK 2x2x0,5+0,5
Kaapelit on maadoitettava.

Väylän maksimipituus 0,5mm2 kaapelilla
64 laitetta: 1500m
128 laitetta: 770m
250 laitetta: 420m

M-64/128/250 keskusyksikkö toimii aina järjestelmän pääyksikkönä ja siihen voidaan kytkeä mallista riippuen joko 64, 128 tai 250 laitetta.

HYDROLINK Line -vedenmittausjärjestelmän tiedonsiirtoyksikkö on T-1. Koka Oy toimittaa T-1 tiedonsiirtoyksikön aina valmiiksi avatun mobiili liittymän kanssa. Mobiili liittymä on auki 2 kuukauden ajan käyttöönotosta ja taloyhtiö voi helposti jatkaa sen käyttöä tilaamalla liittymän Koka Oy:ltä. T-1 tiedonsiirtoyksikkö voidaan kytkeä myös suoraan kiinteään laajakaistaan, jossa on dynaaminen IP-osoite.

Järjestelmässä ei ole mittari- tai asunto kohtaisia maksuja.

T-1 tiedonsiirtoyksikössä on myös Modbus/TCP-liityntä, jonka kautta kohteen kulutuslukemat voidaan siirtää automaatiojärjestelmään. Lisätietoja liittymästä saa laite toimittajalta.

M-Bus